

**EZS**

## ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

### DETEKCE POŽÁRU

#### POŽÁRNÍ AUTONOMNÍ DETEKTORY

Detektory jsou osazené baterií 9V a mají vestavěnou sirěnu pro signalizaci poplachu. Stav detektoru signalizován LED.

**FDA - 739 - S**

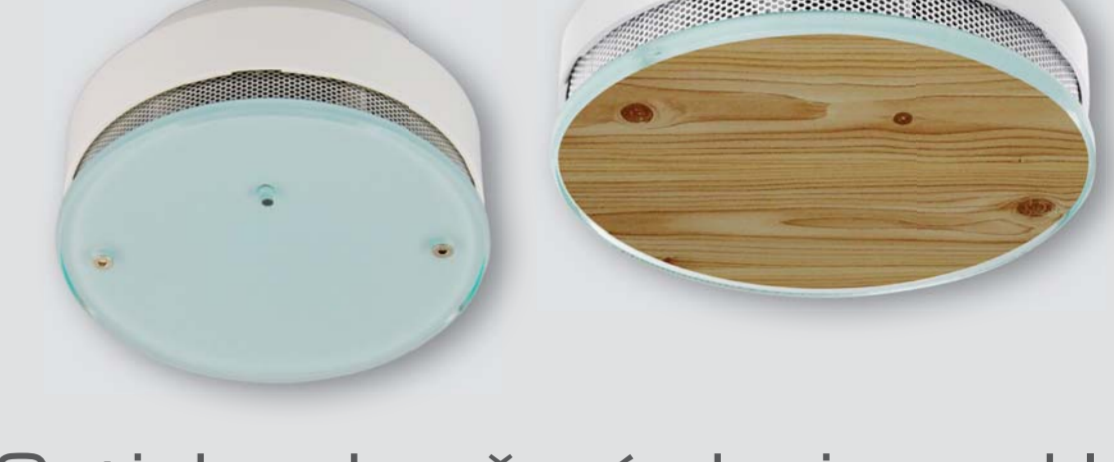
Opticko - kouřový

**FDA - 730 - HR**

Tepelně diferenciální

**HD 3001 O**

Opticko - kouřový, design - síťka

**HD 3005 O**

Opticko - kouřový, design - sklo, možnost vlastního polepení

#### POŽÁRNÍ DETEKTORY PRO SYSTÉMY EZS

Detektory s výstupem relé a napájením 12V. Detektory jsou samoresetovací. Po odeznění aktivačního stavu samy přecházejí do klidu.

**FDR - 26 S**

Opticko - kouřový

**FDR - 16 HR**

Teplotní a termodiferenciální

**FDR - 36 SHR**

Kombinovaný opticko - kouřový a teplotní

**CT 3001 O**

Opticko - kouřový, design - síťka

**CT 3005 O**

Opticko - kouřový, design - sklo, možnost vlastního polepení

### DETEKCE PLYNU

Detektory s výstupem relé a napájením 12V. Detektory jsou samoresetovací. Po odeznění aktivačního stavu samy přecházejí do klidu. Detektory nejsou určeny do průmyslových instalací. Slouží jako doplňková detekce pro EZS systémy.

**GD - 983 - NG**

Detektor zemního plynu s poplachovým NC relé pro instalace EZS.

**GD - 983 - LP**

Detektor propan - butanu s poplachovým NC relé pro instalace EZS.

**GD - 983 - CO**

Detektor oxidu uhelnatého s poplachovým NC relé pro instalace EZS.

### DOPLŇKOVÁ DETEKCE

**WLD - 38R**

Detektor zapalvení pro včasné zjištění úniků vody (autonomní i jako součást EZS).

**CDA - 707**

Autonomní detektor cigaretového kouře s akustickou signalizací.

**CDA - 707R**

Autonomní detektor cigaretového kouře s akustickou signalizací a optickou a akustickou externí signalizací.

**CDR - 727**

Detektor cigaretového kouře s integrací do systémů EZS (NC relé výstup).